



Plastová šachta Basic 400 s plastovým poklopem

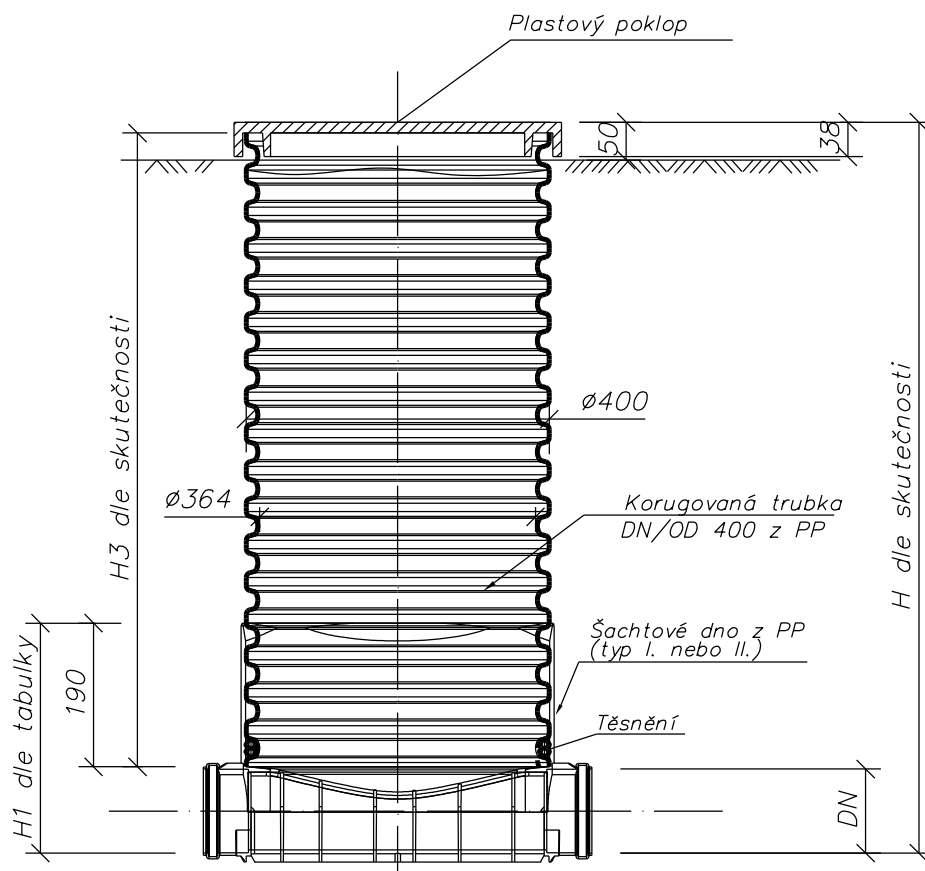

KG DN/OD	H1(mm)
110	303
160	355
200	396

Vypracoval :	Vladimír Drvota 
Investor :	Obec Kostomlaty pod Milešovkou, Lhenická 310, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
Místo stavby :	Kostomlaty pod Milešovkou
Stavební úřad :	Teplice
Název stavby	Vrtaná studna pro posílení zdroje vody pro obec Kostomlaty pod Milešovkou
Název objektu	
Obsah výkresu	Plastová šachta PVC DN 400 - vzor

Drvota Vladimír IČO 432 66 215 Bystřická 428, Novosedlice, 417 31 tel. 417539498, e-mail - v.drvota@centrum.cz	
DATUM	02/2021
STUPEŇ	dokumentace pro společné povolení
ČÍS. ZAKÁZKY	02-21
MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKRESU
-	6